

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОТЛА METAL-FACH SEG BIO (Схема 1)

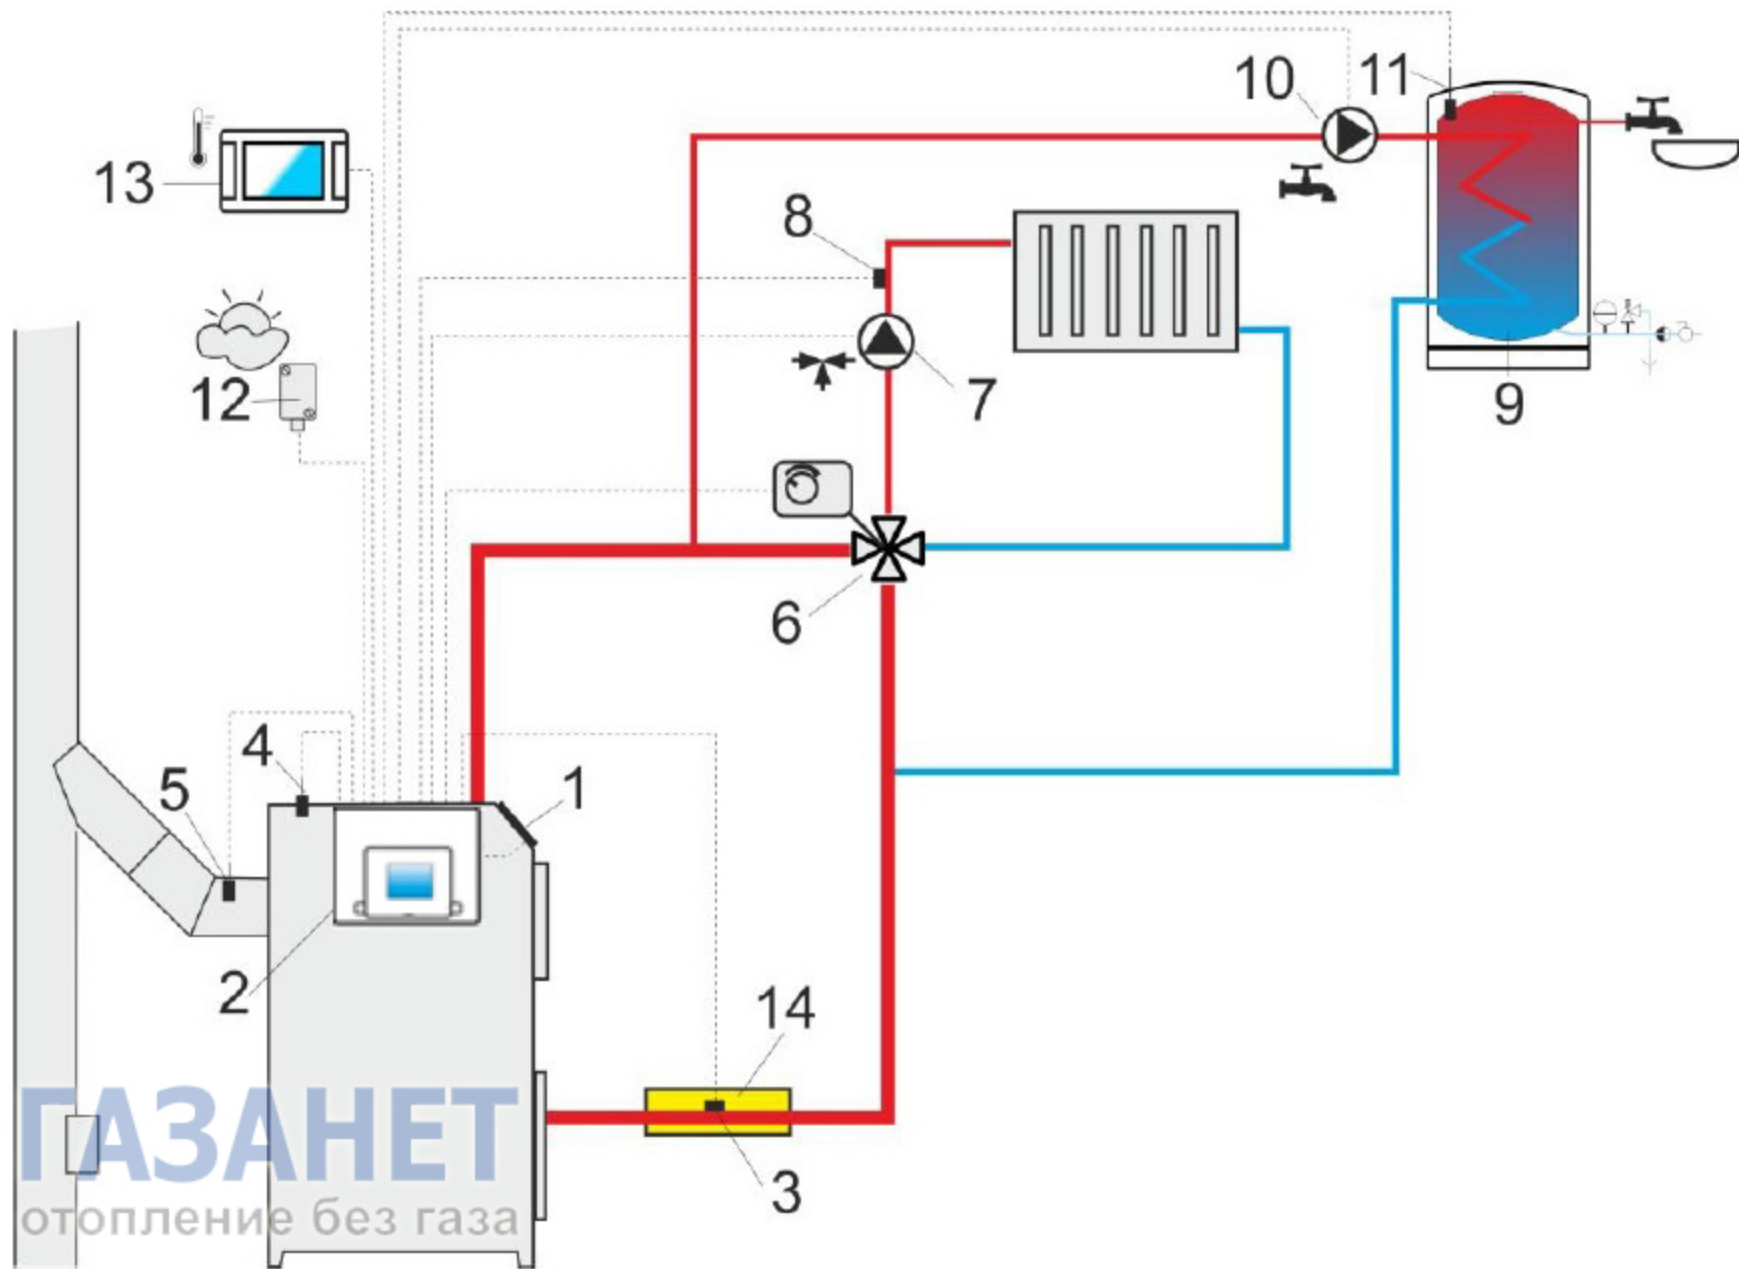


Схема с четырехходовым клапаном, смесительным контуром центрального отопления, где: 1 – котёл, 2 - регулятор, 3 - датчик температуры возврата (не является необходимым для работы системы), 4 - датчик температуры котла, 5 - датчик температуры продуктов сгорания (только просмотр температуры), 6 - привод четырехходового клапана, 7 - насос контура смесителя, 8 - датчик температуры контура смесителя, 9 - бойлер горячего водоснабжения, 10 - насос горячего водоснабжения, 11- датчик горячего водоснабжения, 12 - погодный датчик температуры, 13 - комнатная панель ecoSTER TOUCH или стандартный комнатный термостат, 14 – теплоизоляция.